

Poziom porównawczy
320,00 m n.p.m.

Bw	W1	Stw	Wp
Rzędna terenu istniejącego	325,30	325,38	325,38
Rzędna dna kanału	323,70	323,58	323,58
Zagłębienie dna kanału [m]	1,60	1,80	1,80
Odległości [m]	21,20	2,40	
Spadek	0,2%	0,1%	
Średnice, materiał	Ø40x2,4 PE100 SDR17 PN10	Ø40x2,4 PE100 SDR17 PN10	
Długość trasy [m]	0,00	62,20	64,60

LEGENDA:


istniejący teren

oś proj.przylączca wodociągowego z rur ø40x2,4mm PE100 SDR17 PN10

SZCZEGÓŁ A 1:50

Studnia wodomierzowa:

- średnica studni ø400mm,
- wys. studni h=1600mm,
- studnia wyposażona w osprzęt tj:
 - * złączki PE 40 – 2szt,
 - * zawory odcinające ¾" – 3szt,
 - * wodomierz dn20 – 1szt,
 - * filtr skośny ¾" – 1szt,
 - * zawór antyskażeniowy EA251 ¾" – 1szt

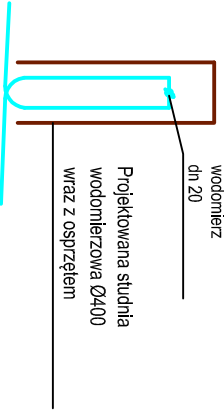

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD 58-302 wałbrzyskich ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469 Biuro: 58-304 wałbrzyskich ul. Wysockiego 28 pok.23			
Projektant br.sanitarne:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 25.04.2017
Temat:	"Budowa budynku Lokalnego Ośrodka Integracji Społecznej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chwałiszowie" dz. nr 191, 194, 443/3 obręb nr 7 Chwałiszów		Stadium: PB
Inwestor:	Gmina Stare Bogaczowice ul. Główna 132; 58-312 Stare Bogaczowice		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	PROFIL PODKUŻNY PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWEGO		Nr rys.: 2IS